

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 181/1/96

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13 г.Аргун» имени
С.Д. Диканиева (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 г. АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Тимергереев С.А.* Отделение надзорной деятельности и № 181
профилактической работы по г. Аргун
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 24 » октября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 01 » ноября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 01 » ноября 2019 г.

проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев
Идрис Ильясович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13 г.Аргун» имени С.Д.
Диканиева (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА), г.Аргун, ул. Ленина
133а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Диканиевым Р.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. (МБОУ "ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН" ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА)	Постановление правительства РФ № 390: п/п а) п. 42	13.01.20	
2	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочные изделий) с повреждениями. (МБОУ "ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН" ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА)	Постановление правительства РФ № 390: п/п б) п. 42	13.01.20	
3	На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами). (МБОУ "ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН" ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА)	Постановление правительства РФ № 390: п/п в) п. 42	13.01.20	
4	На объекте защиты, лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (МБОУ "ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН" ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА)	Постановление правительства РФ № 390: п. 3	13.01.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ~~будет~~ проведена в рамках внеплановой проверки в января 2020 г.
(квартал, месяц).


*Инспектор ОЦД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович*


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» ноября 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 01 »ноября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный ул. У. Садаева, 13 т. 8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун и Курчалоев-
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г. Аргун, ул. Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13-03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 123
об административном правонарушении

«31» октября 2019г.

г. Аргун, ул. Пищевиков, б/н.

место составления: город, район

Я, Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
Бачаев И.И.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Диканиев Руслан Саймаевич
2. Дата и место рождения 27.02.78, ЧР город Аргун
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. ЧР г. Аргун ул. Ленина дом 131 кв. 40-41,
5. Фактический адрес ЧР г. Аргун ул. Ленина дом 131 кв. 40-41
проживания), тел.:
6. Место работы г. Аргун ул. Ленина 133а
7. Занимаемая должность Директор
8. Заработная плата (иной заработок) 27800
9. Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9610 № 259640 выдан отделом УФМС по
ЧР 03.02.11г.

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда,

установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности,

а именно: 31 октября 2019г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за
соблюдением законодательства пожарной безопасности территории и помещениях
по адресу: г. Аргун, ул. Ленина 133а, выявлены нарушения:

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми наруше-
ниями изоляции. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г. АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановле-
ние правительства РФ № 390: п/п а) п. 42);

- На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановоч-
ные изделий) с повреждениями. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г. АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕ-
ВА, Постановление правительства РФ № 390: п/п б) п. 42);

- На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горю-
чими материалами). (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г. АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Поста-

новление правительства РФ № 390: п/п в) п. 42);

- На объекте защиты, лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановление правительства РФ № 390: п. 3);

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

Должностное лицо

Директор Диканьев Руслан Саймаевич

фамилия, инициалы

получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

Свидетелям: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

0

фамилия, инициалы

подпись

0

фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

0

фамилия, инициалы

подпись

0

фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 (КоАП РФ): _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ 
подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

_____ наличие вещественных доказательств по делу, отметка

_____ при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

_____ куда доставлен и т.д., наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

_____ подпись

К протоколу прилагается:

_____ перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении


_____ которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

_____ заключение эксперта, иные документы,

_____ вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

_____ количество, стоимость, их местонахождение




✓ 
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Диканиев Р.С.
фамилия, инициалы

подпись лица, составившего протокол

Бачаев И.И.
фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил: _____
Директор
должность

31 октября 2019г.
✓ 
подпись

Диканиев Р.С.
инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена: _____
дата, № исх документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма
Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение): _____

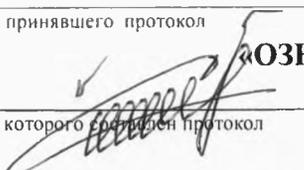
_____ адрес, дата, время;
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, 01.11.19, в 16 часов 00 минут
фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

_____ должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

_____ дата, подпись лица, принявшего протокол

_____ фамилия, инициалы

«31» октября 2019г.
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

✓ 

«ОЗНАКОМЛЕН»

Диканиев Р.С.
фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом : _____
(подпись должностного лица составившего протокол)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Директор Диканьев Руслан Саймаевич

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

6000т.р.

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор по городскому округу
«город Аргун» по пожарному надзору Бачаев И.И.

должность, инициалы и фамилия



подпись

М.П.

органа ГПН

Копию постановления получил

«1» ноября 2019г.

дата, подпись

Диканьев Р.С.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «11» ноября 2019г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа:

Р/С 40101810200001000001 в Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике

БИК: 049690001

ИНН: 2027001157

КПП: 201401001

ОКАТО:

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет № 04941784270

КБК: 17711627000016000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0123 от 01.11.19

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 123 от «1» ноября 2019г.г. исполнено: « » _____ 2019 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ 2019г.

Исх. № _____

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный ул. У. Садаева, 13 т. 8(8712) 33-24-29 ф. - E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г. Аргун, ул. Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13-03, E-mail: ond_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0123

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«1» ноября 2019г.
(дата рассмотрения дела)

г. Аргун, ул. Пищевиков, б/н.
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор по городскому округу «город Аргун» по пожарному надзору Бачаев И.И.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 123 от 31.10.19г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Диканиев Руслан Саймаевич

Дата и место рождения 27.02.78, ЧР город Аргун

Зарегистрирован по месту жительства/пребывания, тел. ЧР г. Аргун ул. Ленина дом 131 кв. 40-41,

Фактически проживающий, тел.: ЧР г. Аргун ул. Ленина дом 131 кв. 40-41

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9610 № 259640 выдан отделом УФМС по ЧР 03.02.11г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: _____

Работающий г. Аргун ул. Ленина 133а, Директор

(наименование и адрес организации, телефон)

31 октября 2019г. в «16» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях г. Аргун ул. Ленина 133а по адресу: г. Аргун, ул. Ленина 133,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. (Постановление правительства РФ № 390: п/п а) п. 42)

2. На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями. (Постановление правительства РФ № 390: п/п б) п. 42)

3. На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами). (Постановление правительства РФ № 390: п/п в) п. 42)

4. На объекте защиты, лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (Постановление правительства РФ № 390: п. 3)

т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г.Грозный ул.У.Садаева, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.- E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Аргун УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н, тел. 8(928) 740-13- 03, E-mail: ond_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Аргун, ул.Пищевиков, б/н.

(место составления акта)

«31» октября 2019 г.

(дата составления акта)

« 10 » час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 181

«31» октября 2019г по адресу/адресам: г.Аргун, ул. Ленина 133а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
г. Аргун по пожарному надзору Тимергераев С.А. №181 от 24 октября 2019г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13 г.Аргун» имени
С.Д. Ликаниева (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 г. АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ЛИКАНИЕВА)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«31» октября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность ____

« 31 » октября 2019г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 15 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г.Аргун, ул. Пищевиков, б/н., т.
8(928) 740-13- 03

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргун» УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42);
- На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочные изделий) с повреждениями. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42);
- На объекте защиты электролампы (светильники) обернуты бумагой (тканью, другими горючими материалами). (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (МБОУ «ГИМНАЗИЯ №13 Г.АРГУН» ИМЕНИ С.Д. ДИКАНИЕВА, Постановление правительства РФ № 390 : п. 3).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР по городскому округу «город Аргунь» УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Бачаев Идрис Ильясович

«31» Октября 2019г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)